

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية  
وزارة التموين

قطاعات المشتريات

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة  
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨  
Site: [www.siicegypt.com](http://www.siicegypt.com)

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨  
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

E-mail: [puraching@siicegypt.com](mailto:puraching@siicegypt.com)

قطع غيار كهربائية لوحدات التربو مولد  
التكنوكوميرس

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٧  
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٣/٠٩/٠٥  
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				كتابة	ق
			قطع غيار كهربائية لوحدات التربو مولد التكنوكوميرس طبقاً للشروط والمواصفات والرسم المرفقة وعددها (٣) والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من العطاء.		

ويقدم العرض على أساس ومتضمناً الآتي:-

- ١- السعر لكل بند موضحاً سعر الوحدة والقيمة الاجمالية للبند بالحروف والأرقام وكذا القيمة الاجمالية لجميع البنود بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم.
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٧- مدة التوريد : اقل مده توريد .
- ٨- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ٩- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-
- ١٠- خطاب ضمان بنكي
- ١١- تحويل بنكي علي الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

٢- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

١٣- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

١٤- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع علي الشركة بأي تعويض .

- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم ما يفيد تسجيل الشركة في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة والتسجيل بالفاتورة الإلكترونية وتقديم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).
- ١٩- برجاء مراجعة عدد نطاق التوريد قبل المغادرة .

## ٢٠- في حالة التعاقد

- ١-٢٠- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-٢٠- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقدا أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي علي الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١١) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-٢٠- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:  
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
- ٤-٢٠- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص علي حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٥-٢٠- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٦-٢٠- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع علي المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .

٢١- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فسخ المظاريف.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

*(Handwritten signature)*

الإعداد بمعرفة:

مهمات كهربائية متنوعة للمحطة المركزية ٤.٥ ميغاوات بمصانع التكرير بالحوامدية


م	الكمية	المواصفات الفنية
-١	٢	Medium voltage transformer U : 12 / 28 / 75 KV HA :252  U1 : 11000 / $\sqrt{3}$  U2 : 110/ $\sqrt{3}$ 110/3 V S : 100 100 VA CI: 1-0 1-0 Sth : 500 VA F: 50 HZ Type : ABB or alternative The dimension should be according the attached drawing
-٢	١	Protection relay ABB Type : SPAJ 140 C -AA , RS 611 006 - AA
-٣	١	Protection relay ABB For network control & protection Type : SPAU330 C1-AA , RS 613 021 - AA
-٤	٦	KWH meter , PM 305
-٥	٢٤	3 Phase contactor Ith : 20A , Aux: . cont . Ith : 16 A 16A , , Max 50/60 HZ Coil voltage :220vac , power : 4KW , AC3 With 4 aux.cont (2N0+2NC) , Ith : 10A
-٦	١٢	thermal overload Ie : 5.5 --- 8 A Trip class 10A Aux . cont , Ith ; 5A
-٧	١٢	thermal overload Ie : 1,7 --- 2,4 A Trip class 10A Aux . cont , Ith ; 6A
-٨	٥	1 Pole , M.C.B , Is.c = 10KA , Ir = 10A
-٩	٥	1 Pole , M.C.B , Is.c = 10KA , Ir = 16A
-١٠	٥	1 Pole , M.C.B , Is.c = 10KA , Ir = 32A
-١١	٥	1 Pole , M.C.B , Is.c = 10KA , Ir = 40A
-١٢	٥	3 Pole , M.C.B , Is.c = 10KA , Ir = 40A
-١٣	٥	3 Pole , M.C.B , Is.c = 10KA , Ir = 63A
١٤	٢٠	Power factor capacitor مكثفات تحسين معامل القدرة Type : BLCR H 300A A360 B40 , Brand : schnider Capacitor 30 / 36 KVAR 400 V - 50 / 60 HZ Submit us with data sheet

-1/3




HRC مصهر خزفي بالقاعدة 100 A , 500 V type :ABB Or equivalent alternative	٢.	١٥
power factor regulator جهاز تحسين معامل القدرة Merlin gerin , Brand : schnider VAR olgic NR 12 Rated voltage 110/230/400 V Rated power 13VA Rated current 5A 50/60 HZ Contact rating 2A/250VAC Number of steps 12 Submit us with data sheet	٢	١٦

- يتم موافقتنا بالكتالوجات الفنية للطرازات المقدمة بالعرض الفني
- الضمان : لمدة عام ضد عيوب الصناعة من تاريخ التوريد
- مرفقات : الأبعاد الحاكمة لمحاولات الجهد المطلوبة بالبند رقم ١ والذي يعتبر جزء لا يتجزء من المواصفات الفنية

٢/٧٧

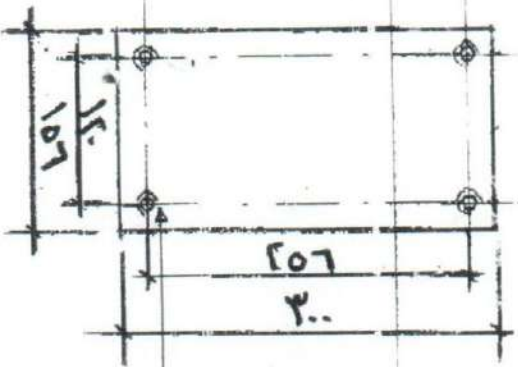

عند تركيبها في  
 ٢٠٠٣

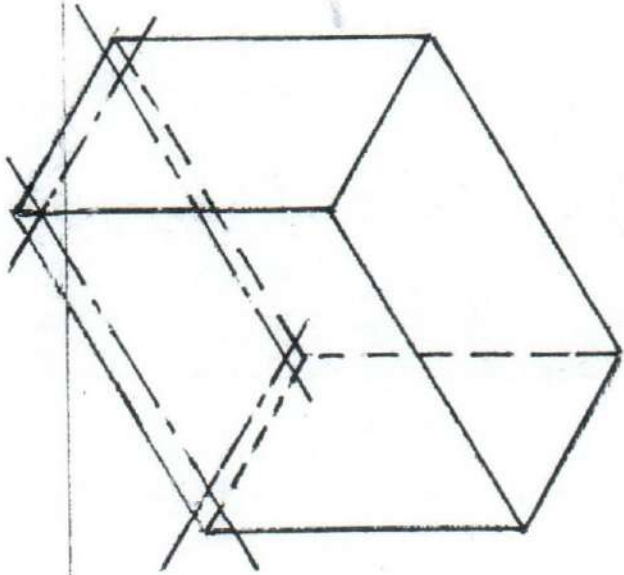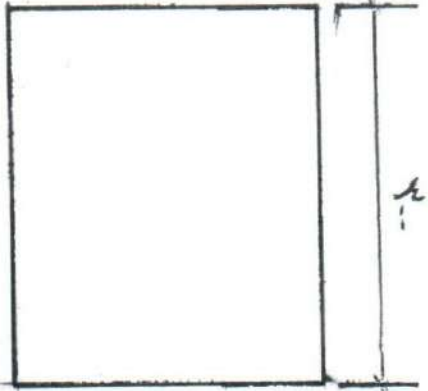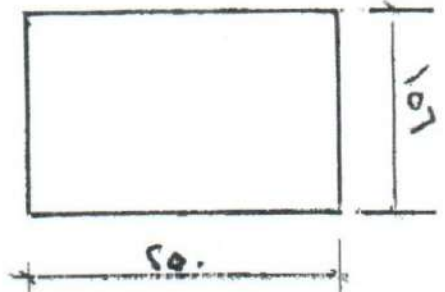

معدن جود عالي خاص  
 ٢٠٠٣